


Tiwag-Einsatz 3EK24-T25-Steckleiste

vorverdrahtet mit Hauptabzweigklemme 5 x 35mm² isoliert, Überspannungsableiter Vartec 255V / 20kA TN-C Set, Tarifschalter 20-32A, Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 4-pol. montiert, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²

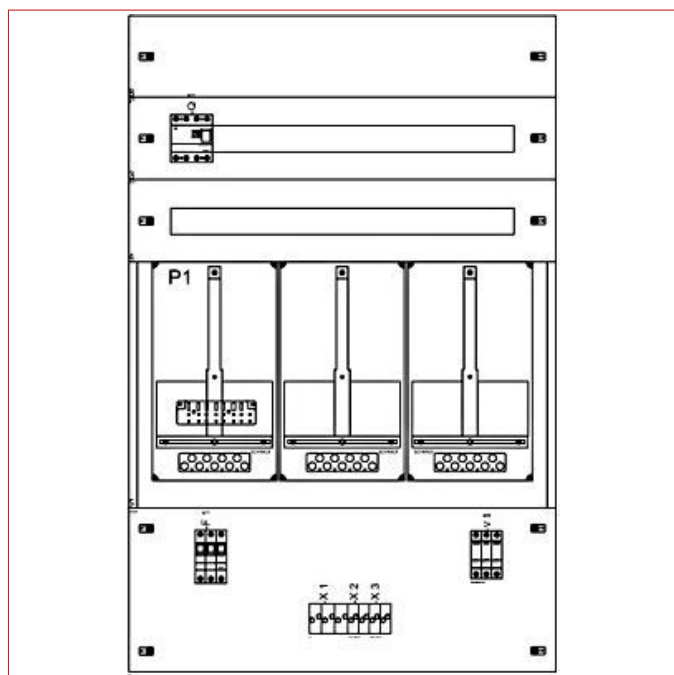

Technische Daten

EAN	9004840966602
Bundesland	Tirol
Zählerbreite	3
HE	24
Zählerreihen	1
Zählerplätze	3
Nachzählerreihen	3
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Einsatz
Teilungseinheiten	99

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Tiwag-Einsatz 3EK24-T25-Steckleiste vorverdrahtet mit Hauptabzweigklemme 5 x 35mm ² isoliert, Überspannungsableiter Vartec 255V / 20kA TN-C Set, Tarifschalter 20-32A, Zählerschleife 10mm ² + Zähleranschlussklemme 4-pol. montiert, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm ² + Nullungsverbindung Ym 16mm ²		IL190024-A
Optionales Zubehör		
Erdungsset 300mm/ Yf 6mm ² vorkonfektioniert m. Befestig.schr		IL900099
Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück		IL900190
Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen		IL900191
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,8m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 2,3m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824