

Notleuchte KWI klar Autotest 4x1W ERTLED 3h 230V AC Decke TT

Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	7,30
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

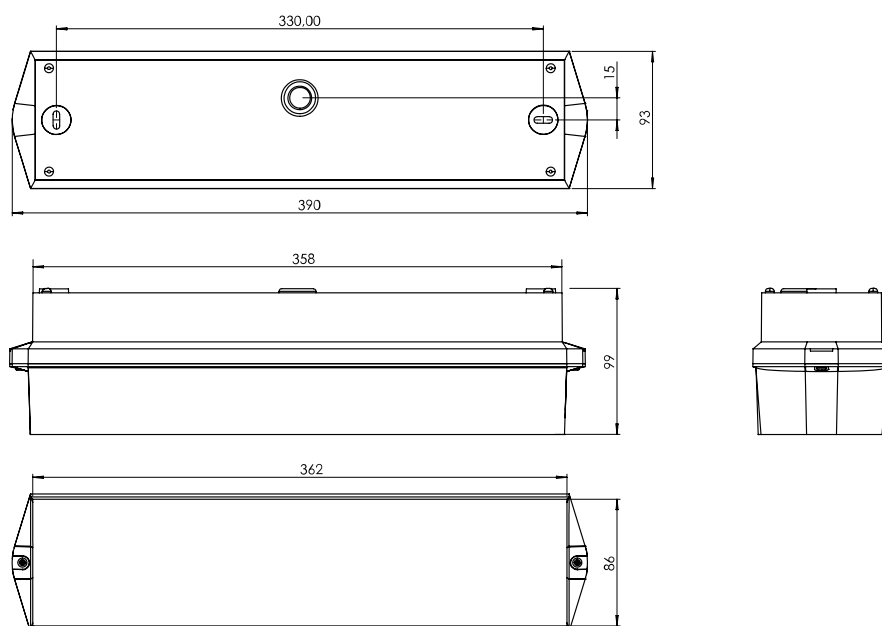

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	6,01	14,07	9,87	5,72	2,13
2,50	6,86	16,17	11,05	6,02	2,15
3,00	2,82	14,58	9,53	6,15	2,12
3,50	3,1	16,11	7,43	6,19	2,05
4,00	3,32	7,87	7,07	6,16	1,93

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,83	8,46	8,32	8,19	3,72
2,50	4,45	9,98	9,83	9,68	4,32
3,00	2,8	11,34	11,17	10,99	4,2
3,50	1,85	10,42	10,25	10,04	1,64

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	1,8	4,46	4,46	4,46	1,8
2,50	2,03	4,81	4,81	4,81	2,03
3,00	2,32	5,38	5,38	5,38	2,32
3,50	2,56	5,82	5,82	5,82	2,56
4,00	2,75	6,39	6,39	6,39	2,75
5,00	3,11	7,35	7,35	7,35	3,11
6,00	3,33	8,13	8,13	8,13	3,33
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
8,00	3,39	9,32	9,32	9,32	3,39
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
10,00	3,01	9,73	9,73	9,73	3,01
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
11,00	2,61	9,69	9,69	9,69	2,61

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,91	9,4	6,88	4,32	1,51
2,50	4,41	10,74	7,57	4,42	1,42
3,00	4,83	11,86	8,11	4,42	1,22
3,50	5,18	12,84	8,51	4,13	1,23
4,00	5,43	13,7	8,63	3,49	1,29
5,00	5,69	15,15	8,97	3,44	1,38
6,00	5,71	16,1	9,15	3,75	1,42
7,00	5,29	16,58	9,09	3,88	1,44
8,00	4,83	16,94	8,79	3,98	1,36
9,00	4,03	16,43	8,31	4,1	1,19
10,00	2,72	15,47	7,54	4,08	0,9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI klar Autotest 4x1W ERTLED 3h 230V AC Decke TT Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm	NLKWICT33S
Optionales Zubehör	
Ballenschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	NLAKKU323T
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV